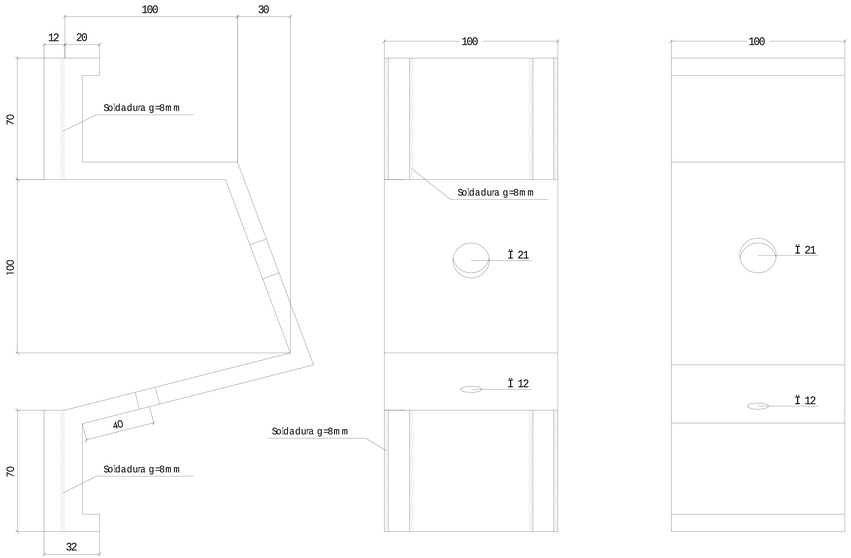

REFERENCIAS.-

Nº	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	Planchuela e=8	1	Acero galvanizado
2	Varilla Ï 12 l=70	4	Acero galvanizado

Nota: Todas las medidas están expresadas en mm

MODIFICACIONES A LA VERSION ABC 00/00

GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO

HERRAJE SOPORTE LINE POST 15kV
PARA COLUMNAS SIN AGUJEROS

TEMA	NÁPLANO	ESCALA
HERRAJE DE LINEAS 15kV		1:2

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO 071919
VERSION ORIGINAL 11/2013	FILOMENA RAVA	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR
VERSION ACTUAL			LEONARDO SOSA
ARCHIVO	\\AADIBU		